

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Jelmagyarázat:

M: mindennapszaki

V: vezérelt

H: H tarifa (Eon terület)

Hv: vezérelt H tarifa (ELMŰ-ÉMÁSZ terület)

K: földkábeles csatlakozás

CSF: csatlakozó főelosztó

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 3075 Fm-K**

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.E015(PVT 3075 Fm-K)-K-M63.80A

Mindennapszaki mérés 80A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat földkábeles csatlakozás esetén:

PVT 3030 – 1 Fm

PVT 3045 1/3 Fm

PVT 3060 – 3 Fm

PVT 3060 – 3 Fm 80A

PVT 3030 FO2

PVT 3030 FO 3030

PVT 3045 FSK2

PVT 3060 FO2

PVT 3060 FSK2

PVT 3060 EM – Fm

PVT 3060 EM – Fm 80A

PVT 3030 EF-Fm

PVT 3060 EF-Fm

PVT 3060 EF-Fm 80A

PVT 3060 FO 3030

PVT EON 3030 – 1 Fm - AM

PVT EON 3045 1/3 Fm - AM

PVT EON 3060 – 3 Fm - AM

PVT EON 3090 80A – AM

PVT EON 3030 FO2 - AM

PVT EON 3030 FSK2 – AM

PVT EON 3030 FO 3030 – AM

PVT EON 3045 FO2 - AM


PVT EON 3045 FSK2 - AM

PVT EON 3045 FO 3030 – AM

PVT EON 3060 FO2 - AM

PVT EON 3060 FSK2 – AM

PVT EON 3060 FO 3030 - AM

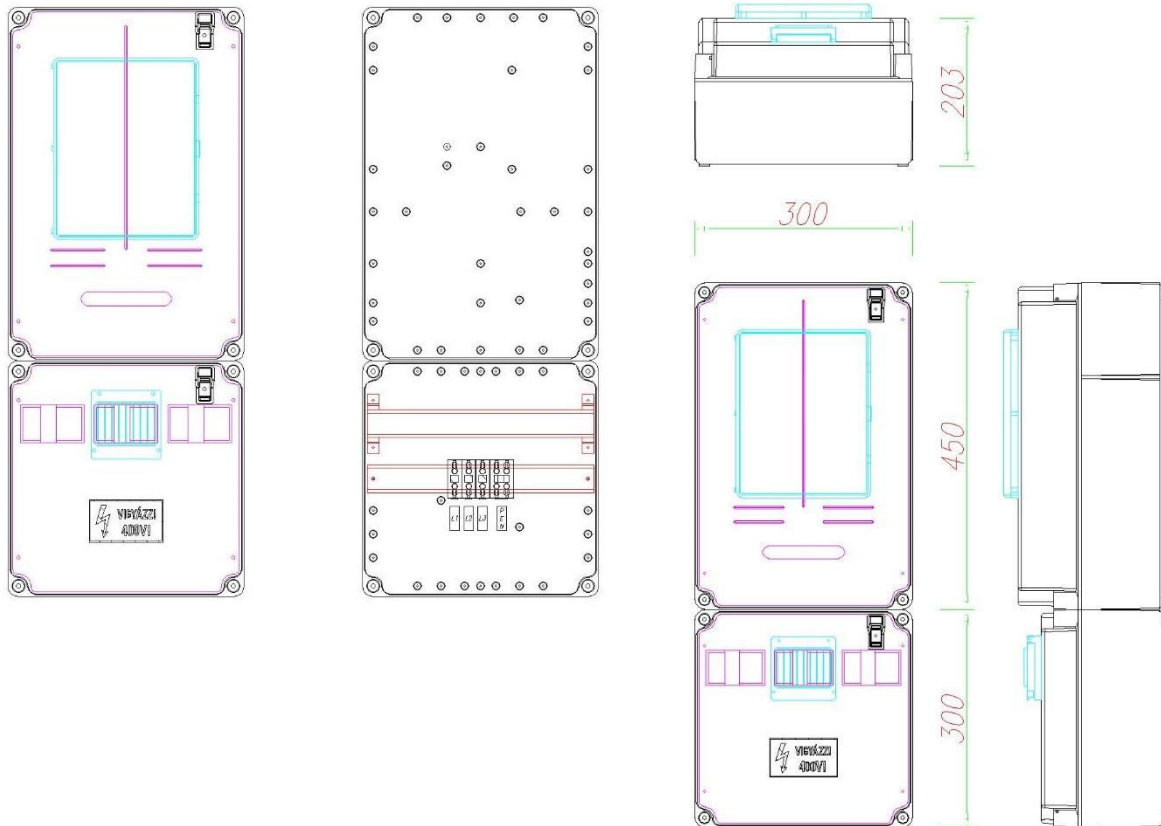

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: [PVT 3075 Fm-SZ](#)

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.E016(PVT 3075 Fm-SZ)-Sz-M63.80A

Mindennapszaki mérés 80A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat szabadvezetékes csatlakozás esetén:

PVT 3030 – 1 Fm

PVT 3045 1/3 Fm

PVT 3060 – 3 Fm

PVT 3060 – 3 Fm 80A

PVT 3030 FO2

PVT 3030 FO 3030

PVT 3045 FSK2

PVT 3060 FO2

PVT 3060 EM – Fm

PVT 3060 EM – Fm 80A

PVT 3030 EF-Fm

PVT 3060 EF-Fm

PVT 3060 EF-Fm 80A

PVT 3060 FO 3030

PVT EON 3030 – 1 Fm - AM

PVT EON 3045 1/3 Fm - AM

PVT EON 3060 – 3 Fm - AM

PVT EON 3090 80A – AM

PVT EON 3030 FO2 - AM

PVT EON 3030 FSK2 – AM

PVT EON 3030 FO 3030 – AM

PVT EON 3045 FO2 - AM


PVT EON 3045 FSK2 - AM

PVT EON 3045 FO 3030 – AM

PVT EON 3060 FO2 - AM

PVT EON 3060 FSK2 – AM

PVT EON 3060 FO 3030 - AM

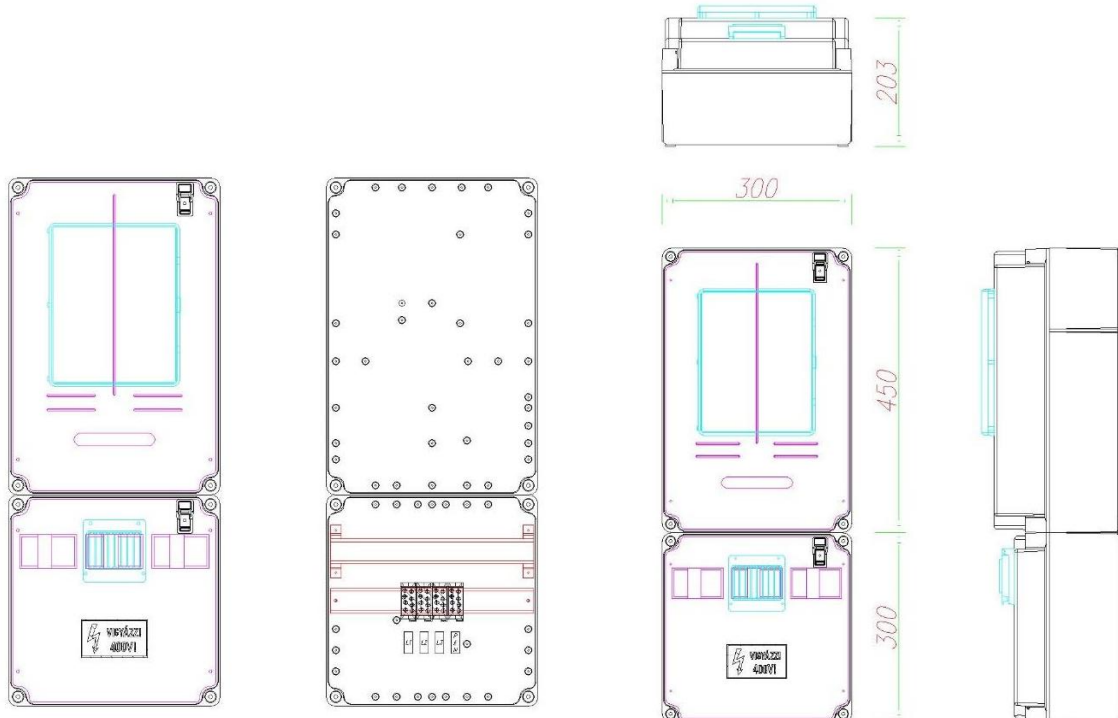

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: [PVT 6075 VFm-K](#)

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:


CSP21.E017(PVT 6075 VFm-K)-K-V63.80A

Vezérelt mérés 80A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat földkábeles csatlakozás esetén:

PVT EON 3060 1/3 VFm - AM

PVT 3060 – VFm

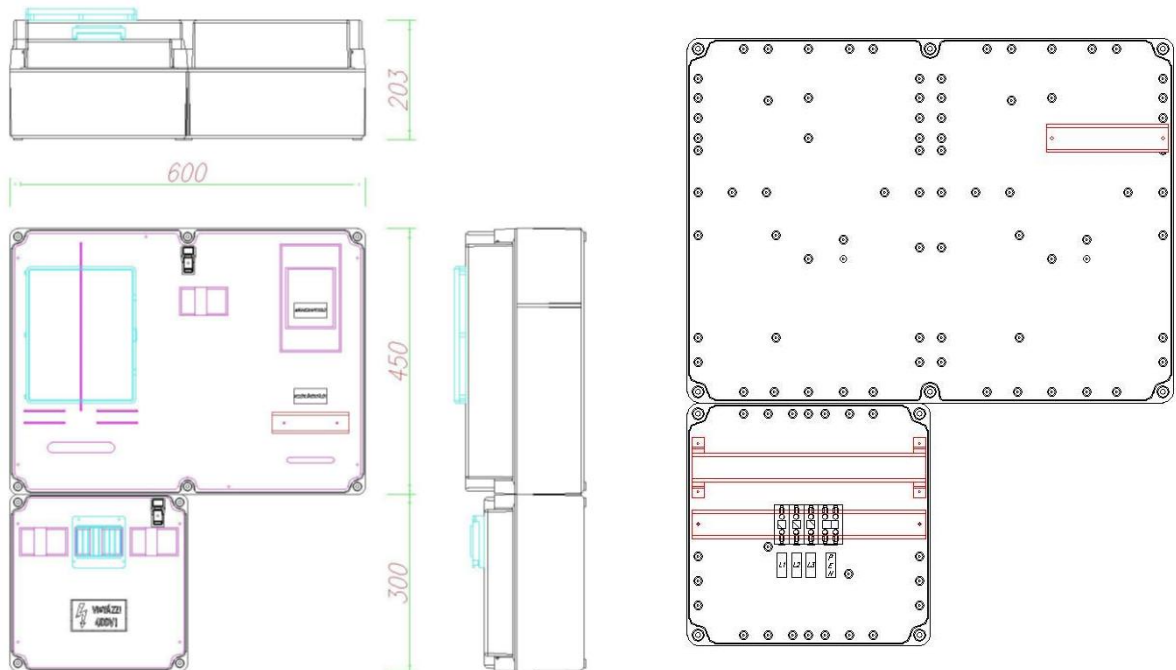

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: [PVT 6075 VFm-Sz](#)

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:


CSP21.E018(PVT 6075 VFm-SZ)-Sz-V63.80A

Vezérelt mérés 80A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat szabadvezetékes csatlakozás esetén:

PVT EON 3060 1/3 VFm - AM

PVT 3060 – VFm

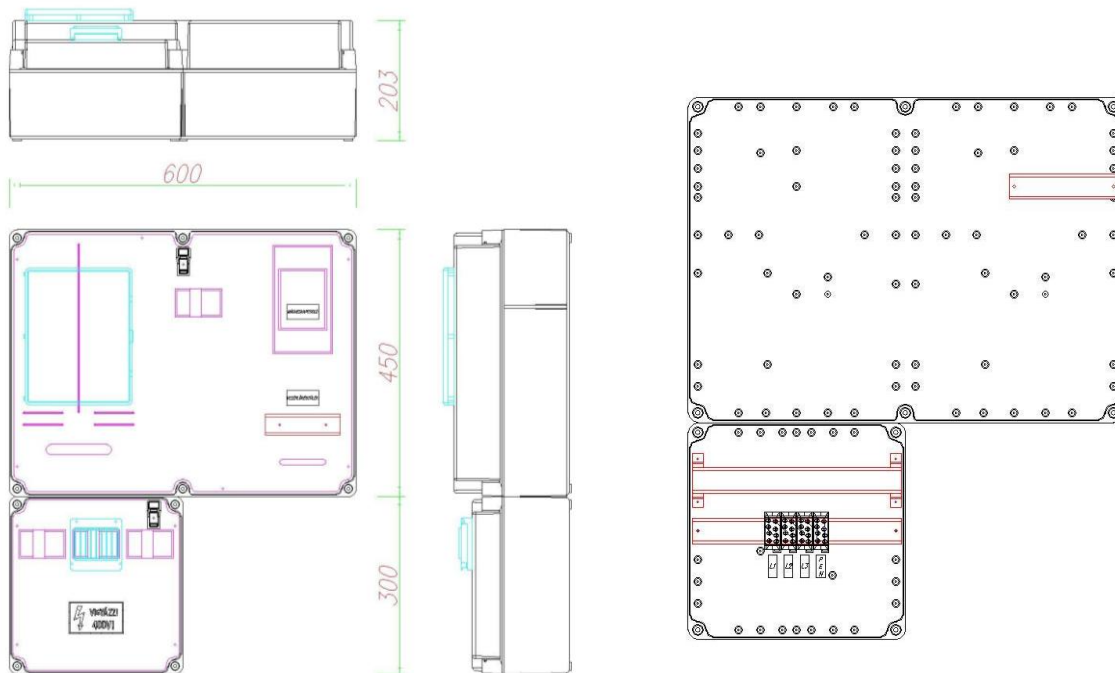

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: [PVT 6075 Á-V Fm-K](#)

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:


CSP21.E019(PVT 6075 Á-V Fm-K)-K-M63.80A-V32A

Mindennapszaki mérés 80A-ig és Vezérelt mérés 32A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat földkábeles csatlakozás esetén, ha elegendő a 3x32A vezérelt áram:

PVT 6045 Á-V Fm
PVT 6060 Á-V Fm
PVT 6060 Á-V EF Fm
PVT 6060 Á-V KF
PVT 6060 Á-V KF – SK
PVT 6075 Á-V KF
PVT 6075 Á-V KF SK
PVT 6090 Á-V KF
PVT 6090 Á-V KF SK
PVT EON 3060 Á-V Fm - AM
PVT EON 3060 Á-VÁ Fm - AM
PVT EON 6045 Á-V Fm - AM
PVT EON 6060 Á-V Fm - AM

PVT EON 6045 Á-V Fm ÁK - AM
PVT EON 6045 Á-V KF - AM
PVT EON 6060 Á-V KF - AM
PVT EON 6045 Á-V KF – SK - AM
PVT EON 6060 Á-V KF – SK - AM
PVT EON 6075 Á-V KF - AM
PVT EON 6075 Á-V KF SK - AM
PVT EON 6090 Á-V KF - AM
PVT EON 6090 Á-V KF SK - AM
PVT 3060 Á-V Fm
PVT 3060 Á-VÁ Fm
PVT 3060 Á-V EF-Fm
PVT 3060 Á-V Á EF Fm

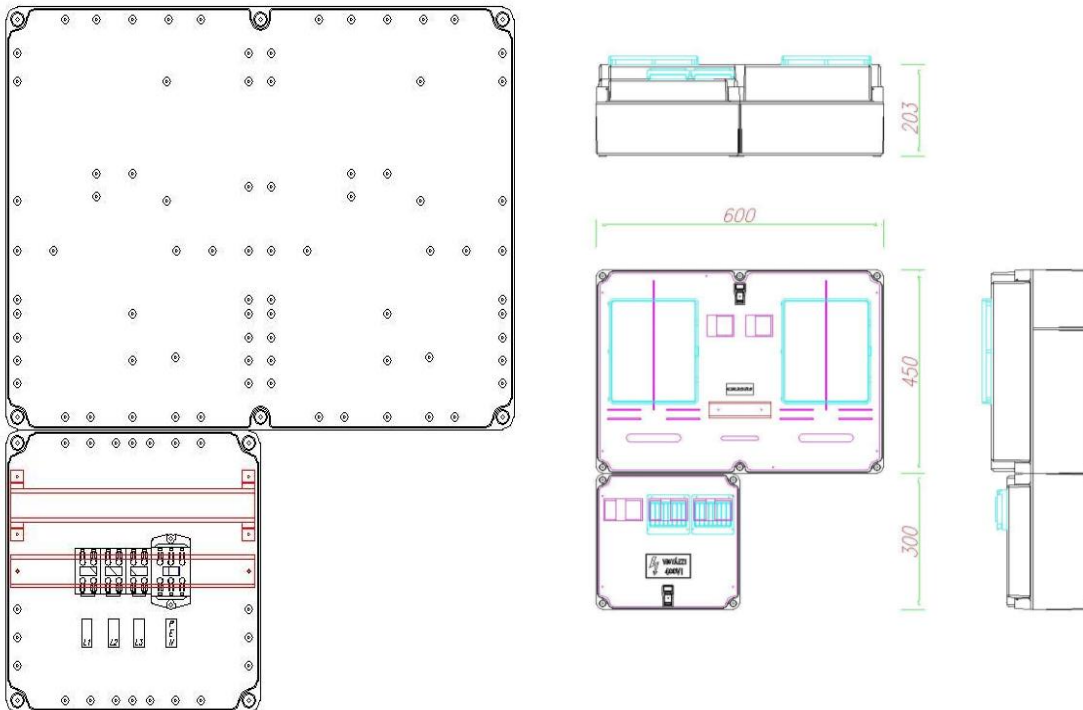

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 6075 Á-V Fm-Sz**

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:


CSP21.E020(PVT 6075 Á-V Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A

Mindennapszaki mérés 80A-ig és Vezérelt mérés 32A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat földkábeles csatlakozás esetén, ha elegendő a 3x32A vezérelt áram:

PVT 6045 Á-V Fm
PVT 6060 Á-V Fm
PVT 6060 Á-V EF Fm
PVT 6060 Á-V KF
PVT 6060 Á-V KF – SK
PVT 6075 Á-V KF
PVT 6075 Á-V KF SK
PVT 6090 Á-V KF
PVT 6090 Á-V KF SK
PVT EON 3060 Á-V Fm - AM
PVT EON 3060 Á-VÁ Fm - AM
PVT EON 6045 Á-V Fm - AM
PVT EON 6060 Á-V Fm - AM

PVT EON 6045 Á-V Fm ÁK - AM
PVT EON 6045 Á-V KF - AM
PVT EON 6060 Á-V KF - AM
PVT EON 6045 Á-V KF – SK - AM
PVT EON 6060 Á-V KF – SK - AM
PVT EON 6075 Á-V KF - AM
PVT EON 6075 Á-V KF SK - AM
PVT EON 6090 Á-V KF - AM
PVT EON 6090 Á-V KF SK - AM
PVT 3060 Á-V Fm
PVT 3060 Á-VÁ Fm
PVT 3060 Á-V EF-Fm
PVT 3060 Á-V Á EF Fm

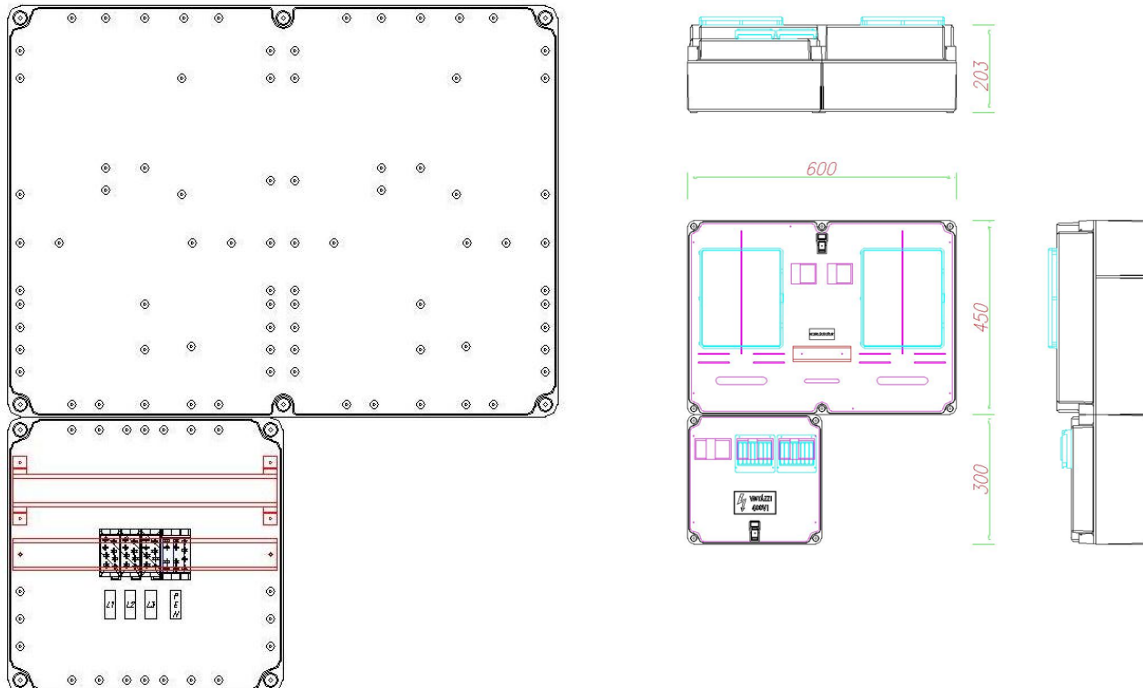

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT Á-V Fm-CSF50**

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:


CSP21.E021(PVT Á-V Fm-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V32A

Mindennapszaki mérés 80A-ig és Vezérelt mérés 32A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat földkábeles és szabadvezetékes csatlakozás esetén, ha elegendő a 3x32A vezérelt áram, és a regisztrált szerelő megállapítja, hogy csatlakozó főelosztóval szerelt szekrényre van szükség:

PVT 6045 Á-V Fm
PVT 6060 Á-V Fm
PVT 6060 Á-V EF Fm
PVT 6060 Á-V KF
PVT 6060 Á-V KF – SK
PVT 6075 Á-V KF
PVT 6075 Á-V KF SK
PVT 6090 Á-V KF
PVT 6090 Á-V KF SK
PVT EON 3060 Á-V Fm - AM
PVT EON 3060 Á-VÁ Fm - AM
PVT EON 6045 Á-V Fm - AM
PVT EON 6060 Á-V Fm - AM

PVT EON 6045 Á-V Fm ÁK - AM
PVT EON 6045 Á-V KF - AM
PVT EON 6060 Á-V KF - AM
PVT EON 6045 Á-V KF – SK - AM
PVT EON 6060 Á-V KF – SK - AM
PVT EON 6075 Á-V KF - AM
PVT EON 6075 Á-V KF SK - AM
PVT EON 6090 Á-V KF - AM
PVT EON 6090 Á-V KF SK - AM
PVT 3060 Á-V Fm
PVT 3060 Á-VÁ Fm
PVT 3060 Á-V EF-Fm
PVT 3060 Á-V Á EF Fm

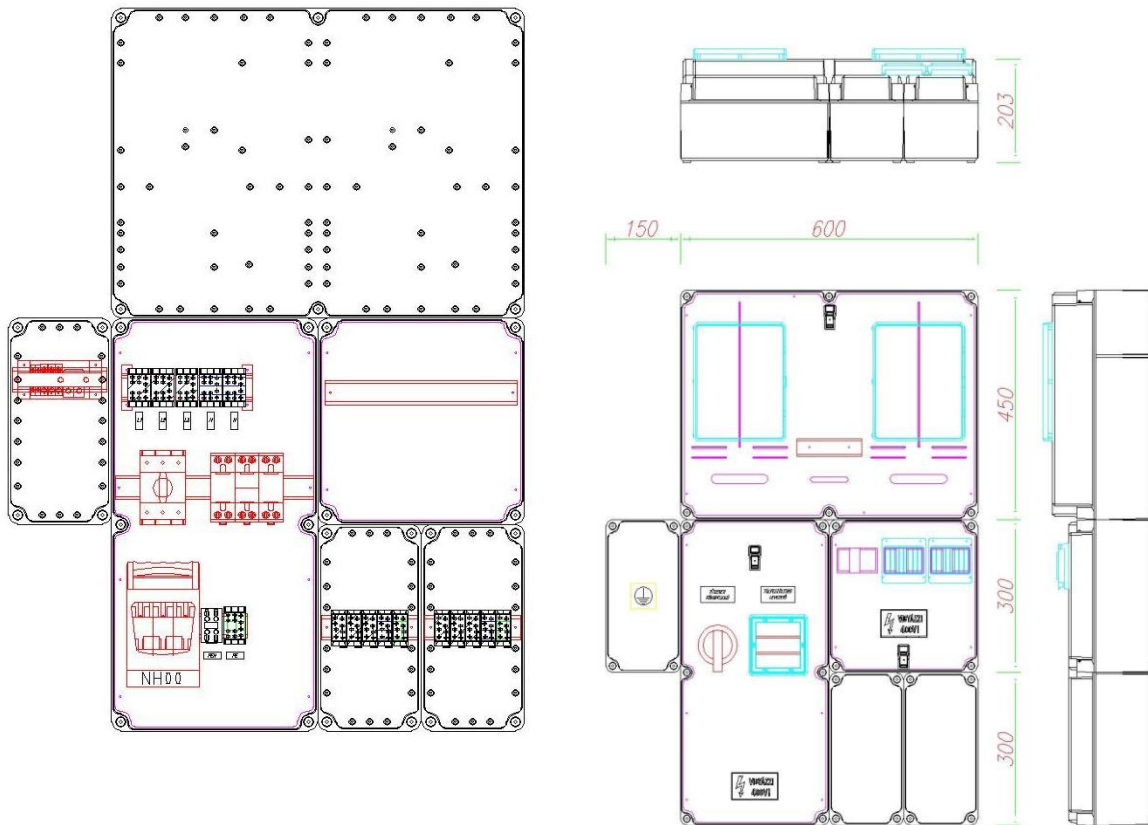

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 6075 Á-V Fm 80-K**

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.E022(PVT 6075 Á-V Fm 80-K)-K-M63.80-V63.80A

Mindennapszaki mérés 80A-ig és Vezérelt mérés 80A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat földkábeles csatlakozás esetén abban az esetben, ha valamilyen ok miatt nem elegendő a 3x32A vezérelt áram:

PVT 6045 Á-V Fm

PVT 6060 Á-V Fm

PVT 6060 Á-V EF Fm

PVT 6060 Á-V KF

PVT 6060 Á-V KF – SK

PVT 6075 Á-V KF

PVT 6075 Á-V KF SK

PVT 6090 Á-V KF

PVT 6090 Á-V KF SK

PVT EON 3060 Á-V Fm - AM

PVT EON 3060 Á-VÁ Fm - AM

PVT EON 6045 Á-V Fm - AM

PVT EON 6060 Á-V Fm - AM

PVT EON 6045 Á-V Fm ÁK - AM

PVT EON 6045 Á-V KF - AM

PVT EON 6060 Á-V KF - AM

PVT EON 6045 Á-V KF – SK - AM

PVT EON 6060 Á-V KF – SK - AM

PVT EON 6075 Á-V KF - AM

PVT EON 6075 Á-V KF SK - AM

PVT EON 6090 Á-V KF - AM


PVT EON 6090 Á-V KF SK - AM

PVT 3060 Á-V Fm

PVT 3060 Á-VÁ Fm

PVT 3060 Á-V EF-Fm

PVT 3060 Á-V Á EF Fm

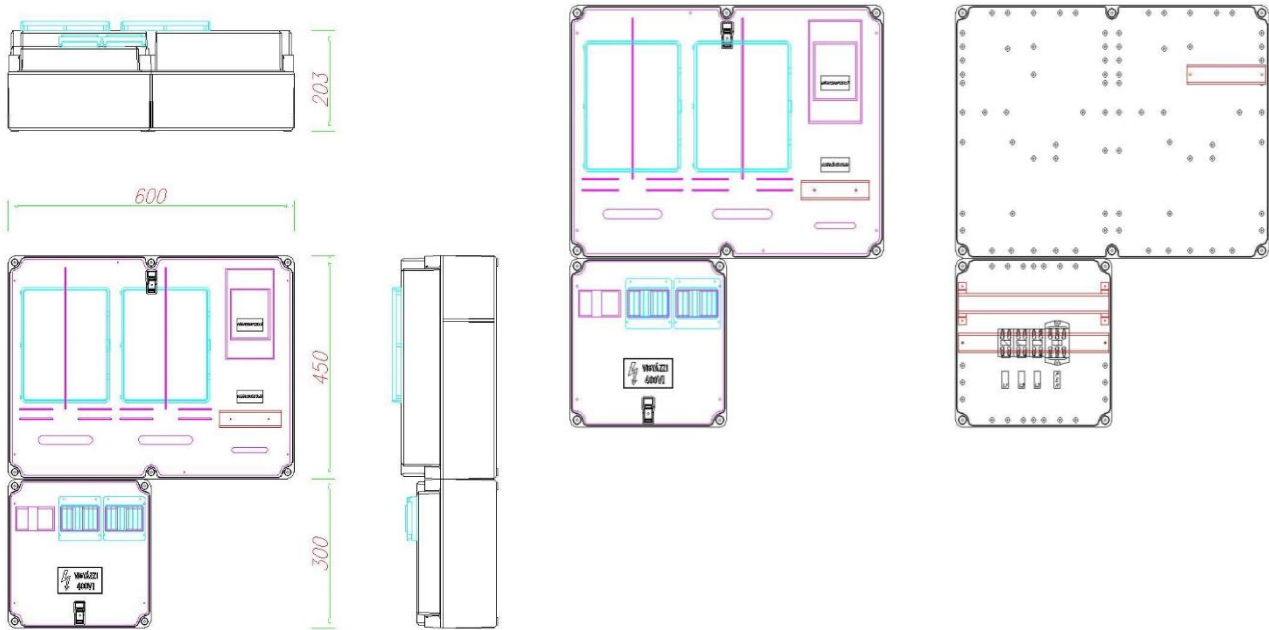

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 6075 Á-V Fm 80-SZ**

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.E023(PVT 6075 Á-V Fm 80-SZ)-Sz-M63.80A-V63.80

Mindennapszaki mérés 80A-ig és Vezérelt mérés 80A-ig

Kiváltja az alábbi típusokat szabadvezetékes csatlakozás esetén abban az esetben, ha valamilyen ok miatt nem elegendő a 3x32A vezérelt áram:

PVT 6045 Á-V Fm

PVT 6060 Á-V Fm

PVT 6060 Á-V EF Fm

PVT 6060 Á-V KF

PVT 6060 Á-V KF – SK

PVT 6075 Á-V KF

PVT 6075 Á-V KF SK

PVT 6090 Á-V KF

PVT 6090 Á-V KF SK

PVT EON 3060 Á-V Fm - AM

PVT EON 3060 Á-VÁ Fm - AM

PVT EON 6045 Á-V Fm - AM

PVT EON 6060 Á-V Fm - AM

PVT EON 6045 Á-V Fm ÁK - AM

PVT EON 6045 Á-V KF - AM

PVT EON 6060 Á-V KF - AM

PVT EON 6045 Á-V KF – SK - AM

PVT EON 6060 Á-V KF – SK - AM

PVT EON 6075 Á-V KF - AM

PVT EON 6075 Á-V KF SK - AM

PVT EON 6090 Á-V KF - AM


PVT EON 6090 Á-V KF SK - AM

PVT 3060 Á-V Fm

PVT 3060 Á-VÁ Fm

PVT 3060 Á-V EF-Fm

PVT 3060 Á-V Á EF Fm

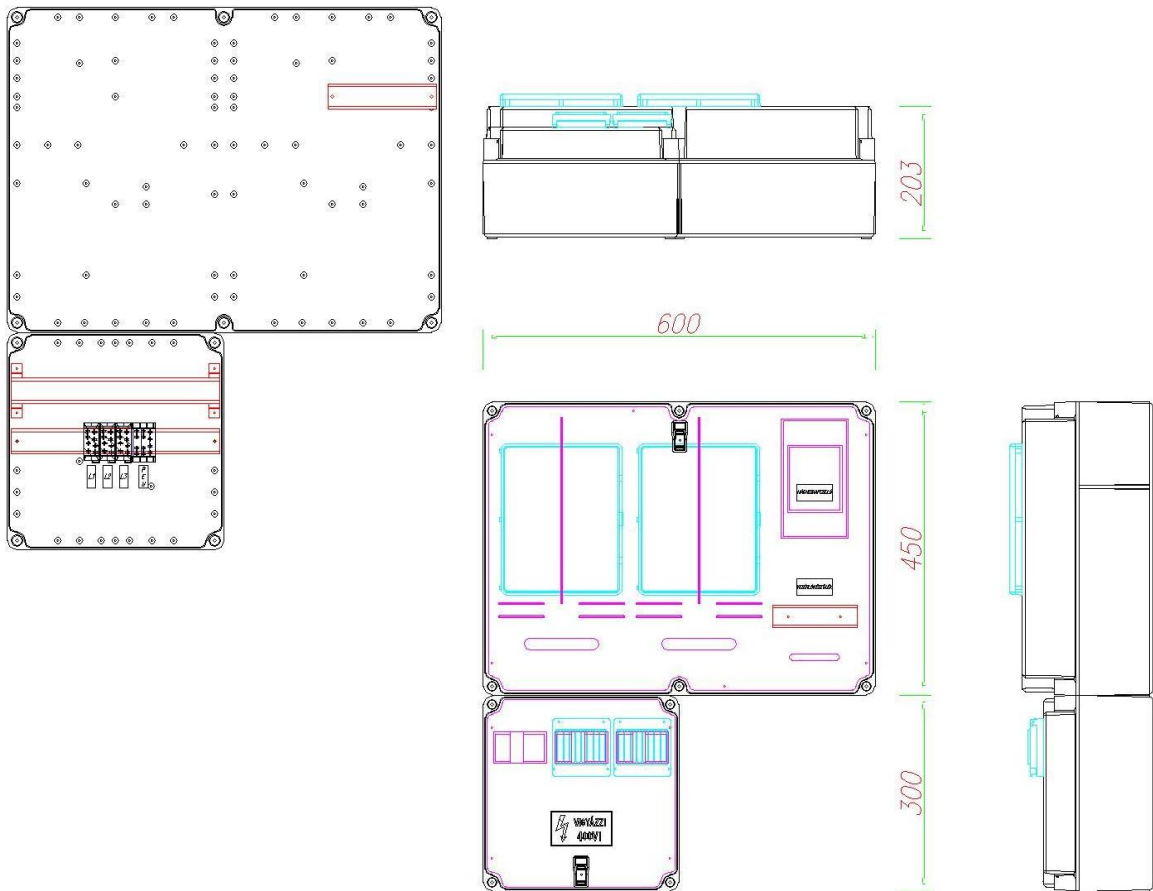

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT Á-V Fm 80A-CSF50**

Az új szekrény rendszerengedély azonosítója:

CSP21.E024(PVT Á-V Fm 80A-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V63.80A

Mindennapszaki mérés 80A-ig és Vezérelt mérés 80A-ig.

Kiváltja az alábbi típusokat földkábeles és szabadvezetékes csatlakozás esetén, ha valamilyen ok miatt nem elegendő a 3x32A vezérelt áram, és a regisztrált szerelő megállapítja, hogy csatlakozó főelosztóval szerelt szekrényre van szükség:

PVT 6045 Á-V Fm

PVT 6060 Á-V Fm

PVT 6060 Á-V EF Fm

PVT 6060 Á-V KF

PVT 6060 Á-V KF – SK

PVT 6075 Á-V KF

PVT 6075 Á-V KF SK

PVT 6090 Á-V KF

PVT 6090 Á-V KF SK

PVT EON 3060 Á-V Fm - AM

PVT EON 3060 Á-VÁ Fm - AM

PVT EON 6045 Á-V Fm - AM

PVT EON 6060 Á-V Fm - AM

PVT EON 6045 Á-V Fm ÁK - AM

PVT EON 6045 Á-V KF - AM

PVT EON 6060 Á-V KF - AM

PVT EON 6045 Á-V KF – SK - AM

PVT EON 6060 Á-V KF – SK - AM

PVT EON 6075 Á-V KF - AM

PVT EON 6075 Á-V KF SK - AM

PVT EON 6090 Á-V KF - AM



PVT EON 6090 Á-V KF SK - AM

PVT 3060 Á-V Fm

PVT 3060 Á-VÁ Fm

PVT 3060 Á-V EF-Fm

PVT 3060 Á-V Á EF Fm

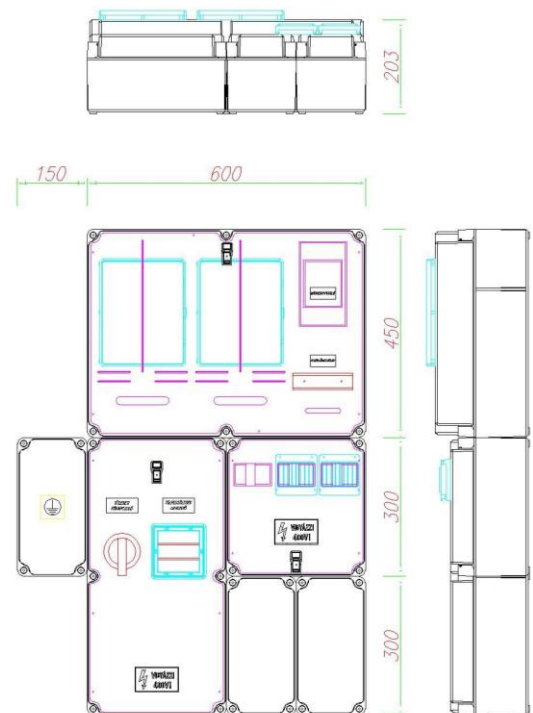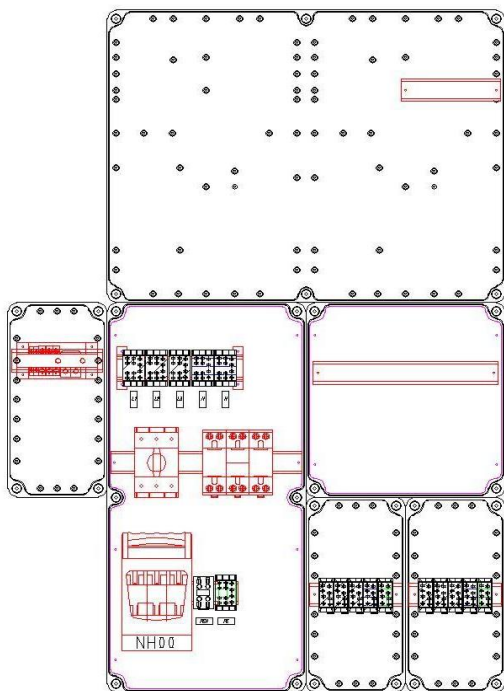


A Csatári-Jáger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: PVT 7590 Á-V-H Fm-K

Az új szekrény típusazonosítója:

CSP21.E025(PVT 7590 Á-V-H Fm-K)-K-M63.80A-V32A-H63.80A

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Földkábeles csatlakozás esetén mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig és H tarifa 80A-ig.

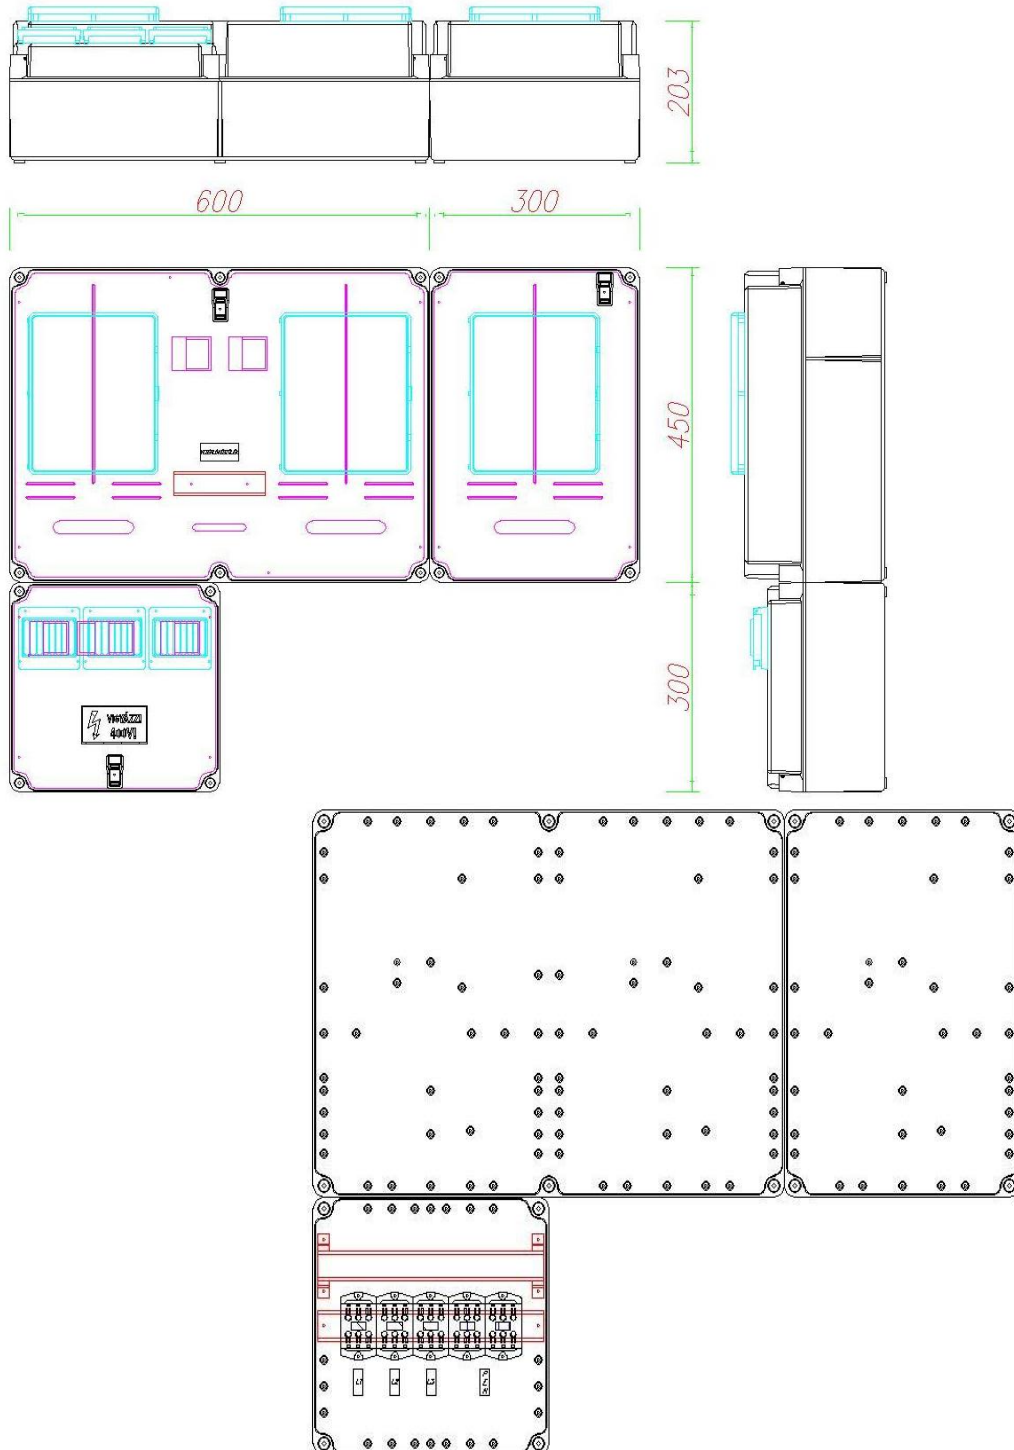


A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ**

Az új szekrény típusazonosítója:

CSP21.E026(PVT 7590 Á-V-H Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-H63.80A

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Szabadvezetékes csatlakozás esetén mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig és H tarifa 80A-ig.

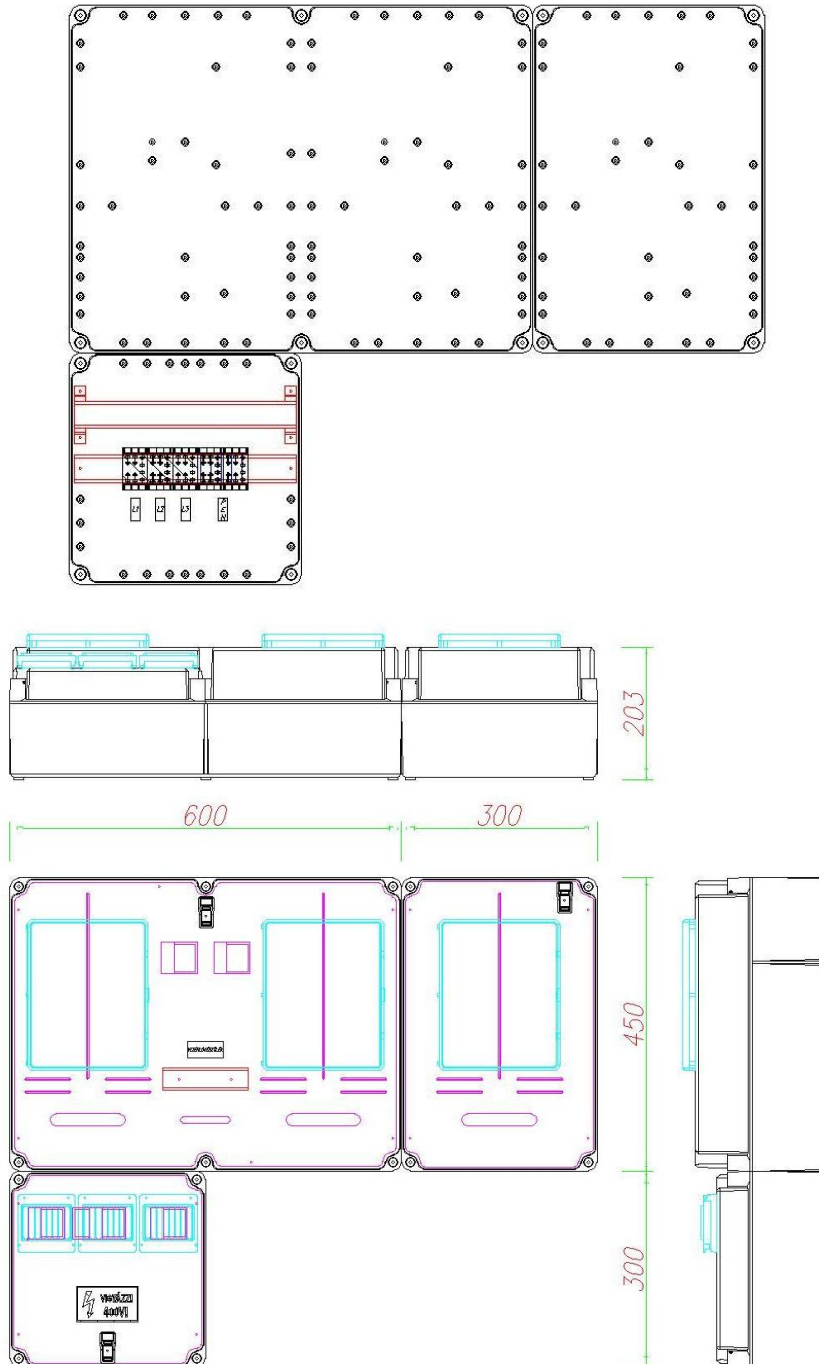

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT Á-V-H Fm-CSF50**

Az új szekrény típusazonosítója: **CSP21.E027(PVT Á-V-H Fm-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V32A-H63.80A**

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Szabadvezetékes vagy földkábeles csatlakozás esetén alkalmazták abban az esetben, ha a regisztrált szerelő megállapítja, hogy csatlakozó főelosztóval egybeépített szekrényre van szükség. Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig és H tarifa 80A-ig.




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K**

Az új szekrény típusazonosítója: **CSP21.E028(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-H63.80A**

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Földkábeles csatlakozás esetén mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig és H tarifa 80A-ig.

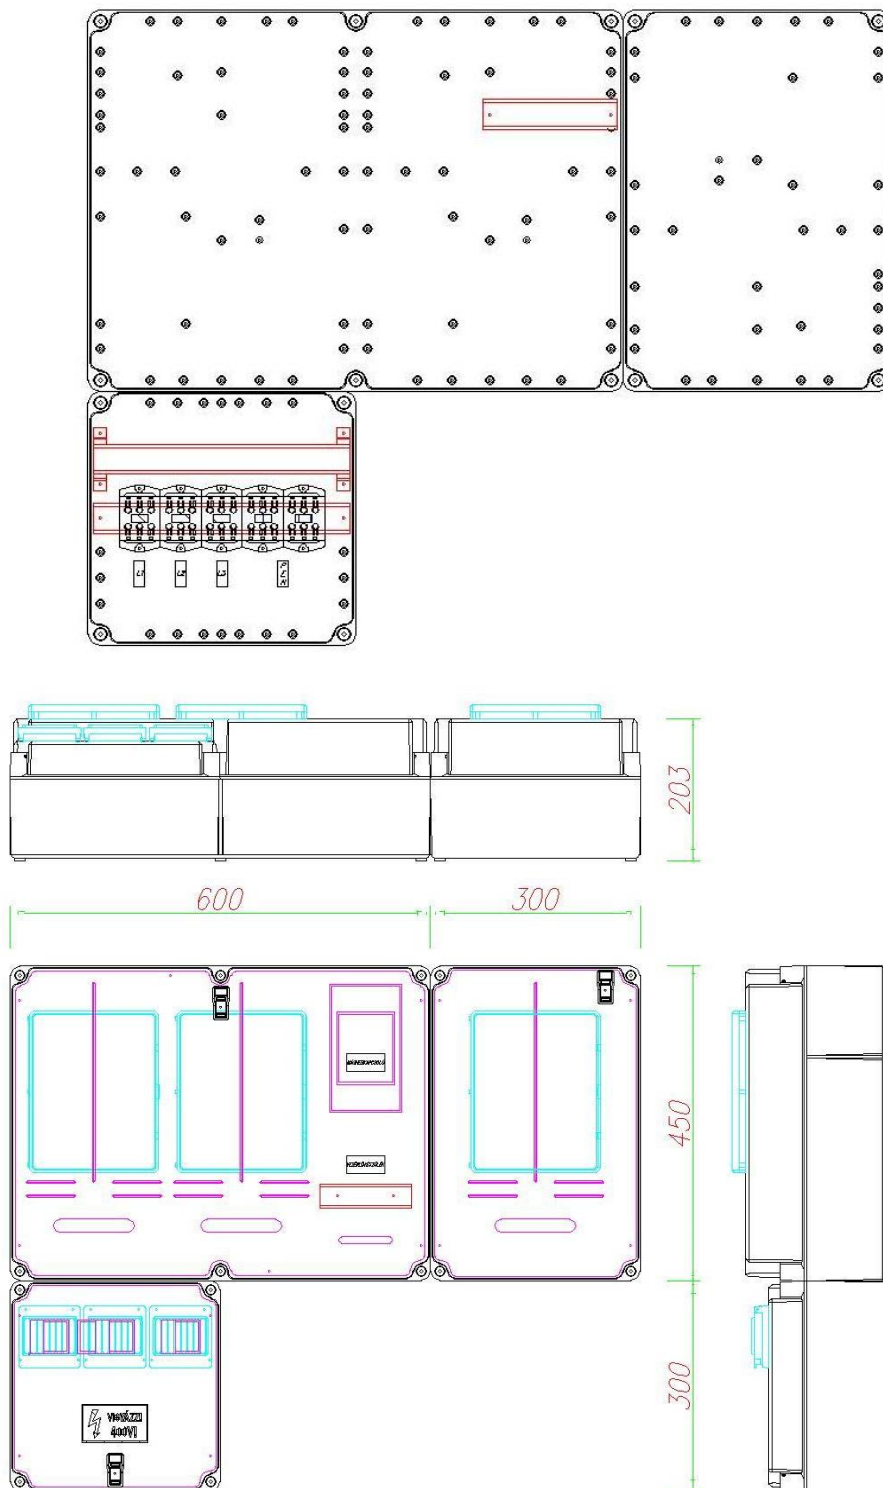


A Csatári-Jáger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ**

Az új szekrény típusazonosítója: **CSP21.E029(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ)-Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A**

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Szabadvezetékes csatlakozás esetén mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig és H tarifa 80A-ig.
CSP21.E029(PVT 7590 Á-V-H Fm 80A-SZ)-Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A

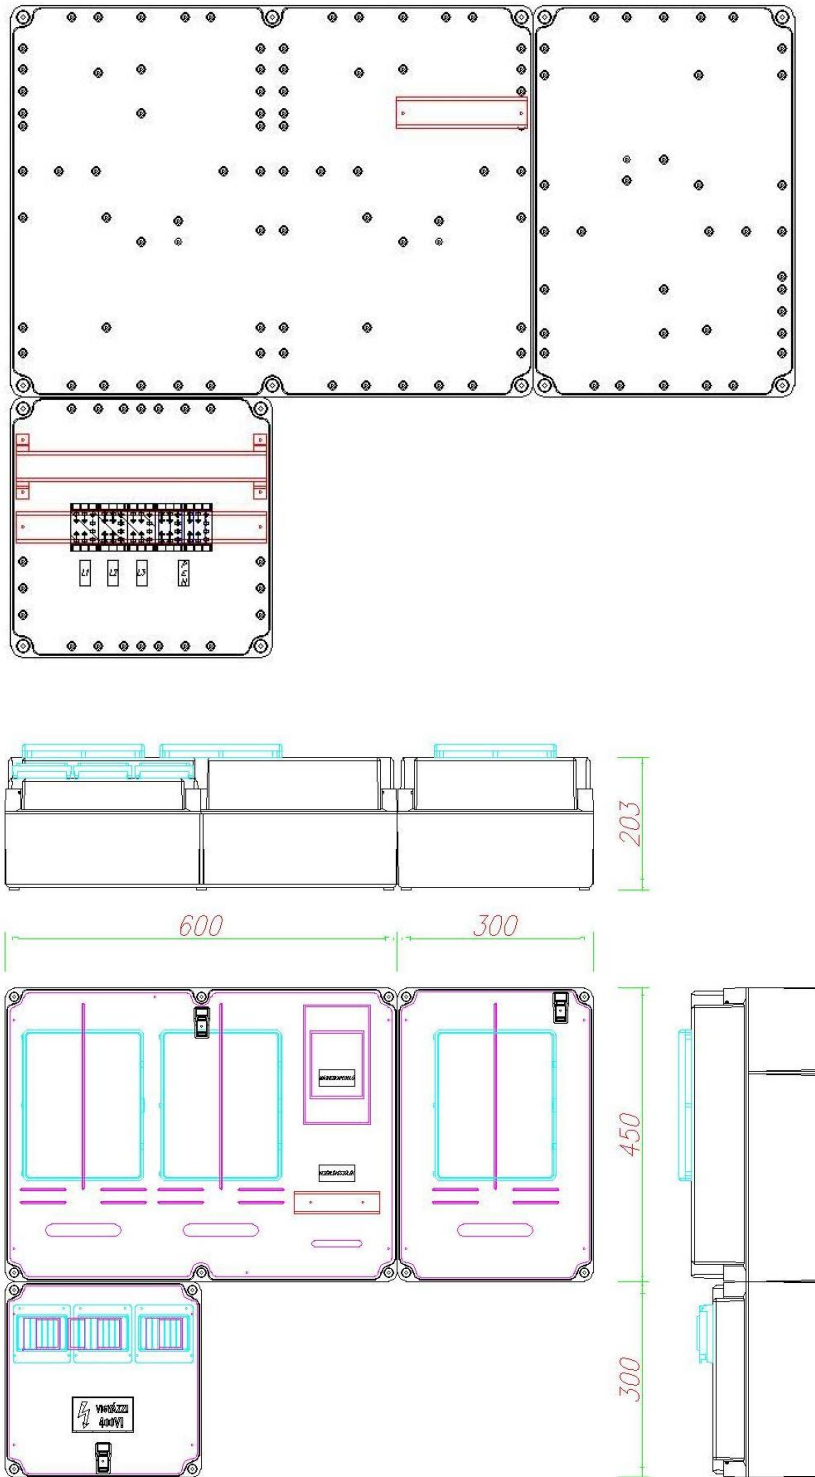

A Csatári-Jáger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT Á-V-H Fm 80A-CSF50**

Az új szekrény típusazonosítója: **CSP21.E030(PVT Á-V-H Fm 80A-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V63.80A-H63.80A**

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Szabadvezetékes vagy földkábeles csatlakozás esetén alkalmazták abban az esetben, ha a regisztrált szerelő megállapítja, hogy csatlakozó főelosztóval egybeépített szekrényre van szükség. Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig és H tarifa 80A-ig.




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K**

Az új szekrény típusazonosítója: **CSP21.E031(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-K)-K-M63.80A-V32A-Hv32A**

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Földkábeles csatlakozás esetén mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig és vezérelt H tarifa 80A-ig.


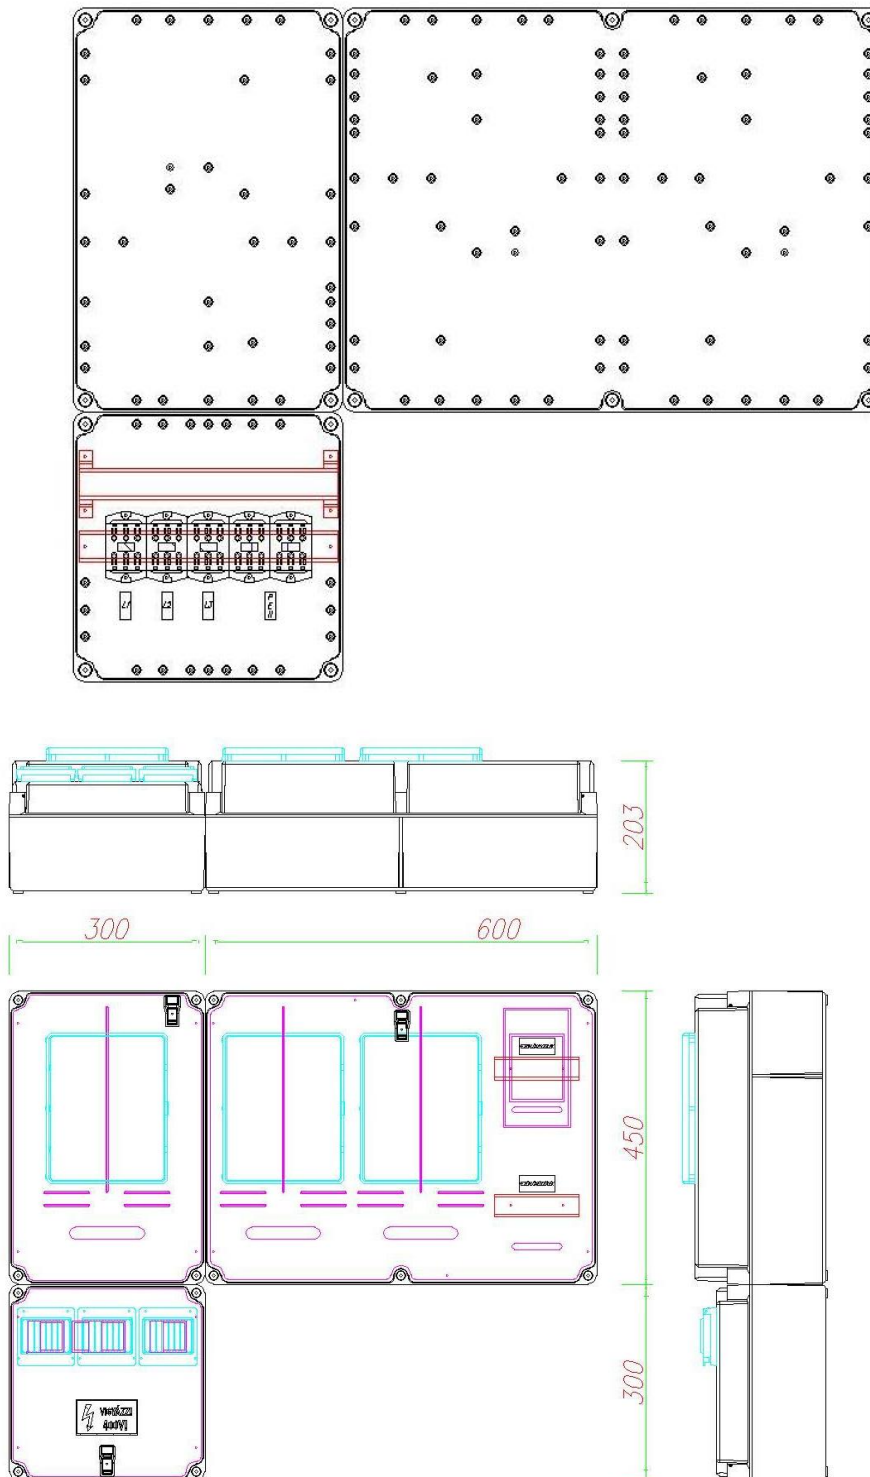


A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ**

Az új szekrény típusazonosítója: **CSP21.E032(PVT 7590 Á-V-Hv Fm-SZ)-Sz-M63.80A-V32A-Hv32A**

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Szabadvezetékes csatlakozás esetén mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig és vezérelt H tarifa 32A-ig.

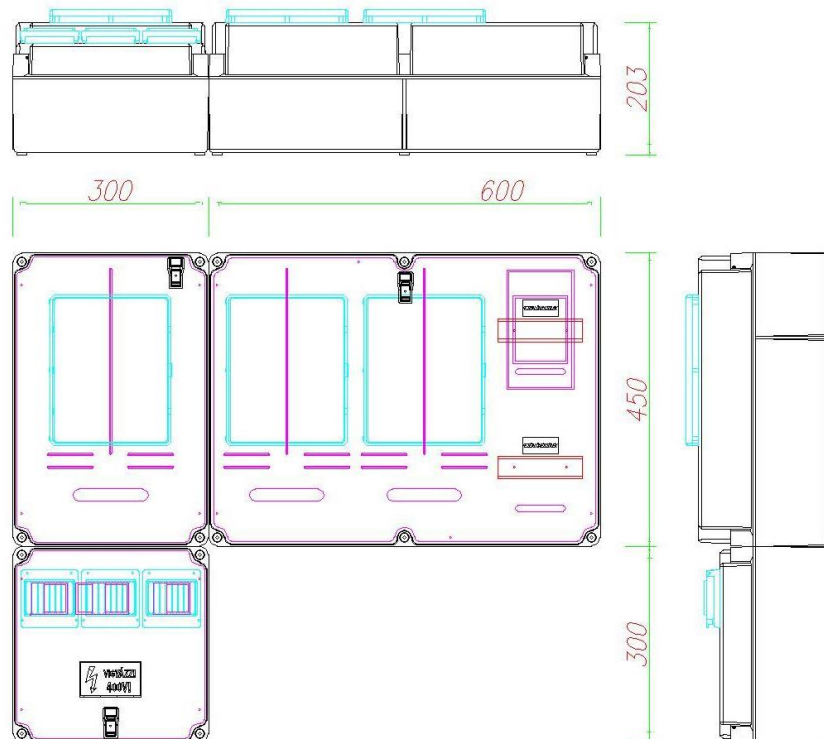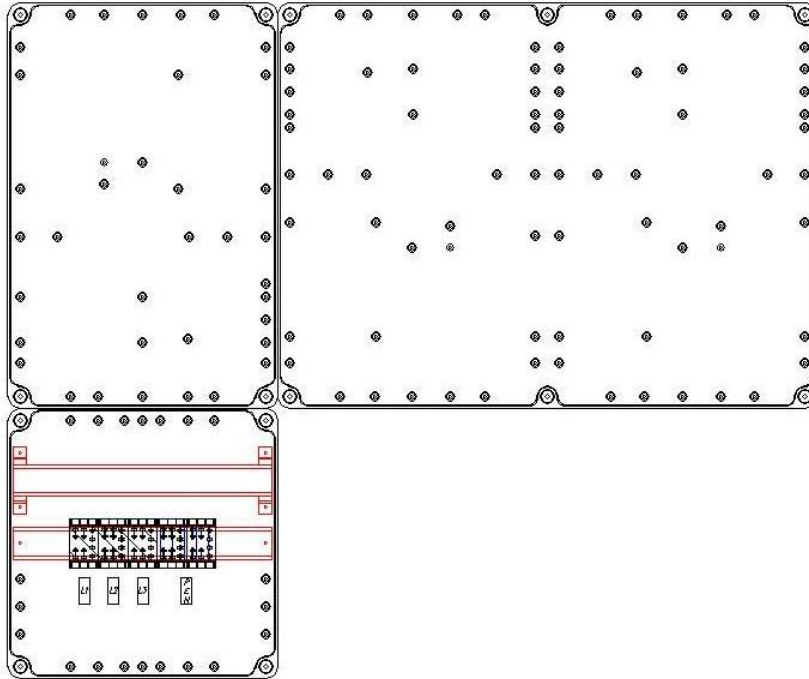

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT Á-V-Hv Fm-CSF50**

Az új szekrény típusazonosítója: **CSP21.E033(PVT Á-V-Hv Fm-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V32A-Hv32A** Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Szabadvezetékes vagy földkábeles csatlakozás esetén alkalmazzák abban az esetben, ha a regisztrált szerelő megállapítja, hogy csatlakozó főelosztóval egybeépített szekrényre van szükség. Mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 32A-ig és vezérelt H tarifa 32A-ig.




A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT Á-V-Hv Fm 80A-K**

Az új szekrény típusazonosítója:

CSP21.E034(PVT Á-V-Hv Fm 80A-K)-K-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Földkábeles csatlakozás esetén mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig és vezérelt H tarifa 80A-ig.

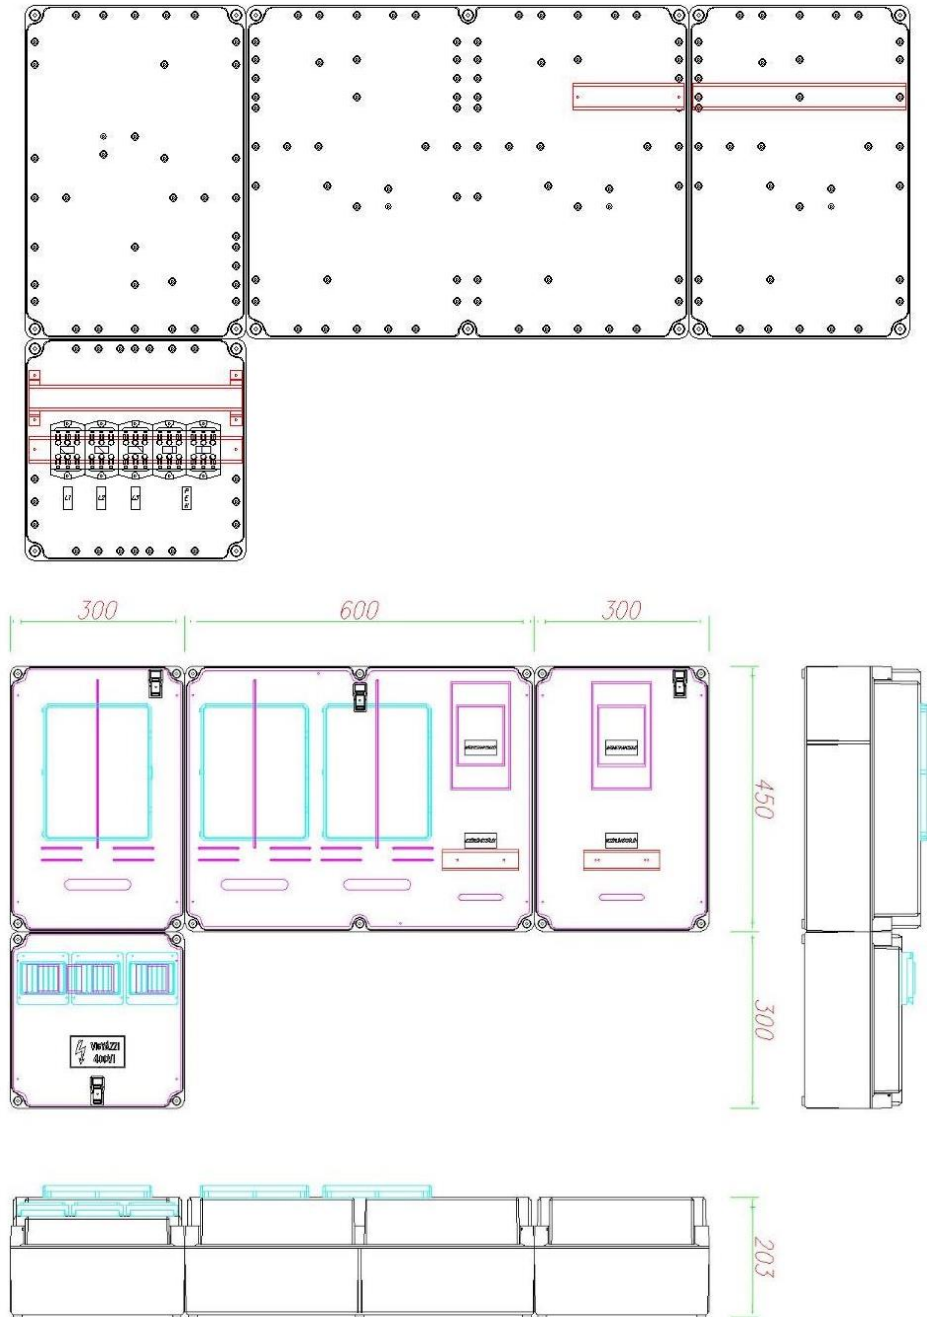



A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT 7590 Á-V-Hv Fm 80A-SZ**

Az új szekrény típusazonosítója:

CSP21.E035(PVT Á-V-Hv Fm 80A-SZ)-Sz-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Szabadvezetékes csatlakozás esetén mindennapszaki mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig és vezérelt H tarifa 80A-ig.

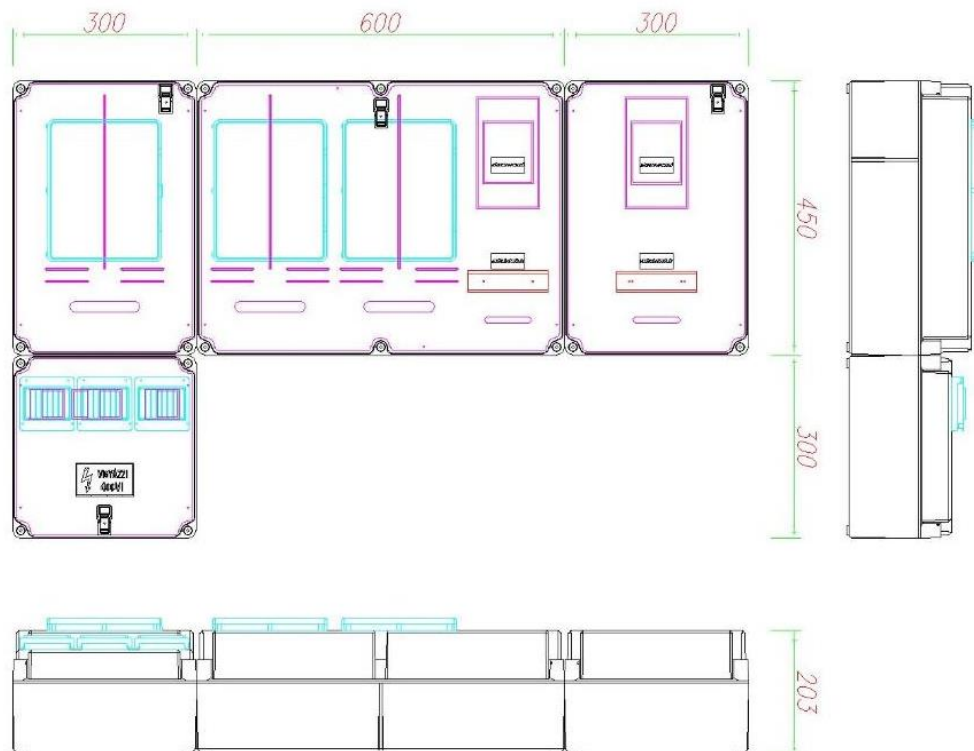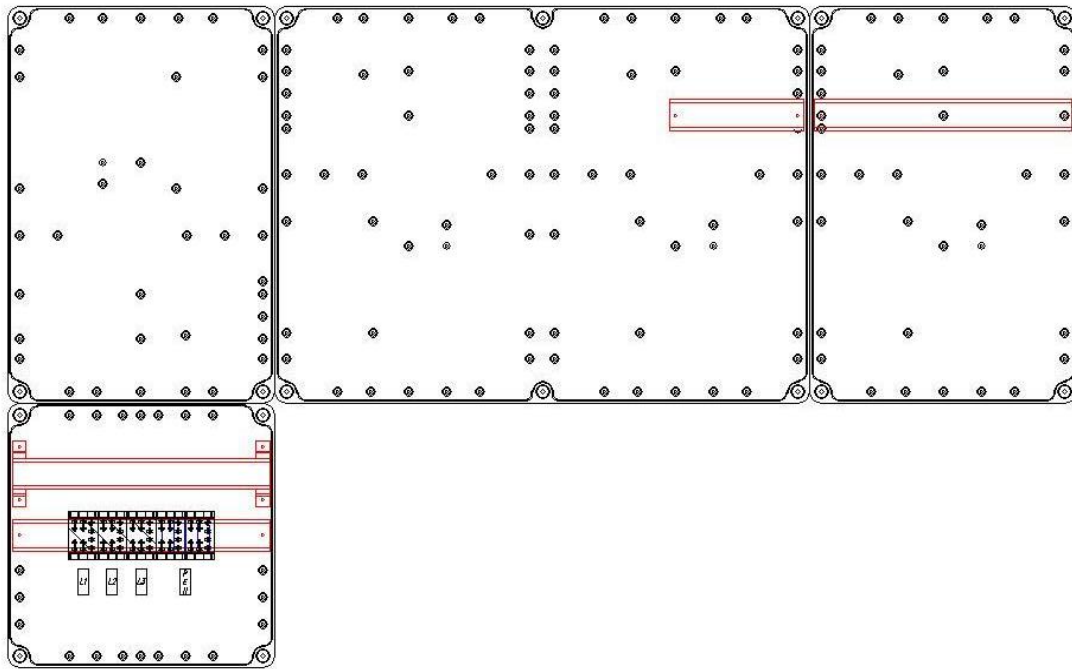

A Csatári-Jäger Konzorcium rendszerengedélyes felületre szerelhető direkt szekrényei

Az új szekrény neve: **PVT Á-V-H Fm 80A-CSF50**

Az új szekrény típusazonosítója:

CSP21.E036(PVT Á-V-Hv Fm 80A-CSF50)-K.Sz-M63.80A-V63.80A-Hv63.80A

Ilyen tipizált szekrény eddig nem volt. Szabadvezetékes vagy földkábeles csatlakozás esetén alkalmazták abban az esetben, ha a regisztrált szerelő megállapítja, hogy csatlakozó főelosztóval egybeépített szekrényre van szükség. Mindennapi mérés 80A-ig, vezérelt mérés 80A-ig és vezérelt H tarifa 80A-ig.

